止水栓は，必ず同梱の止水栓（フィルター付）を使用してください。右注記を確認ください。

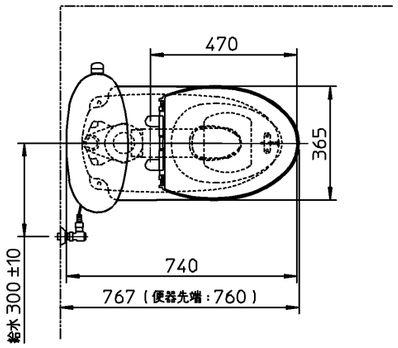


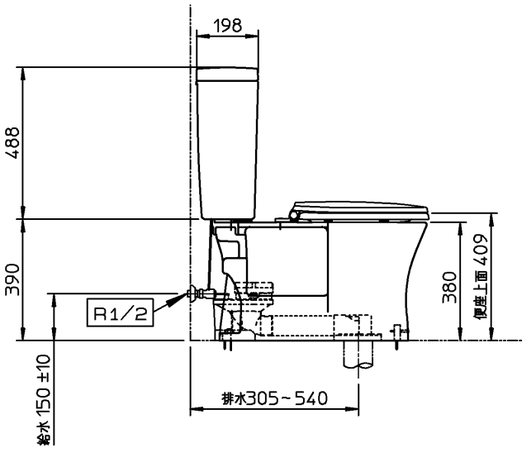


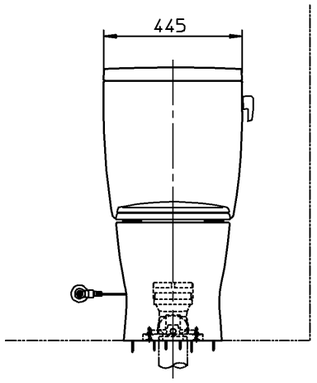


| 器具明細 | | |
|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 数 |
| CS330BM | 防露便器 | 1 |
| SH330BA | タンク・金具一式 | 1 |
| TC301 | 前丸便座 | 1 |
| | 紙巻器 | 1 |

<防露便器>
：当セットは既設の床フランジ（VU管の場合、T53PR75、T53PR100、HP430　　鉛管の場合、T53WR75、T53WR100）を使用した例を示します。
：取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。
：便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
防火区画貫通部に対応した部材（HM220）も準備しております。

<タンク・金具一式>
：給水には、最低必要水圧0．05MPa（流動時）を確保してください。（最高水圧0．75MPa）
：上水、再生水どちらでも使用可能です。
※再生水をご使用の場合は、使用可能な水質範囲をホームページ
http://www.com-et.com/kiki/
または、各支社営業センターでご確認ください。
：右給水の場合、給水ホース「TN98L2X20」を別途手配ください。
：既存の止水栓が外せない場合の対応品として、フィルターユニット付タンク、およびフィルターユニットを準備しております。
：給水は、壁床共有ですので<タンク給水取出し位置>を参照ください。

<便器固定寸法>

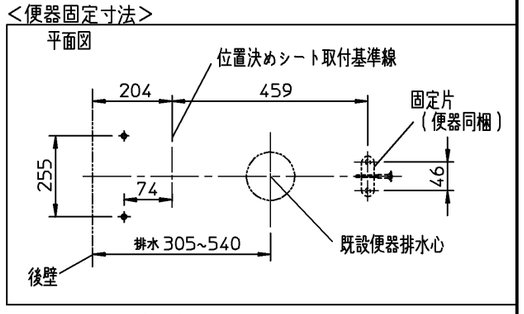


<タンク給水取出し位置>

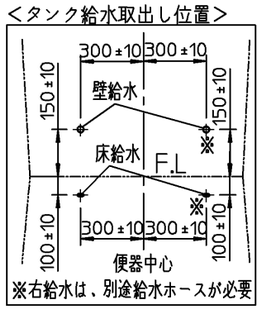

※右給水は、別途給水ホースが必要

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

| TOTO | | 単位 mm | 名称 |
|---|---|---|---|
| 製図 平野 | 検図 杉原 | 日付 14-06-02 | 尺度 1：20 | 腰掛式タンク密結形防露便器（リモデルタイプ）（ピュアレストEX） |
| 備考 | | | 品番 |
| | | | 図番 76CS330BM=000031 |